


## Info Hauseinführungen für Bauherren, Architekten, Planungsbüros

### 1. Einzeleinführung Gas und Wasser:

**Lage:**

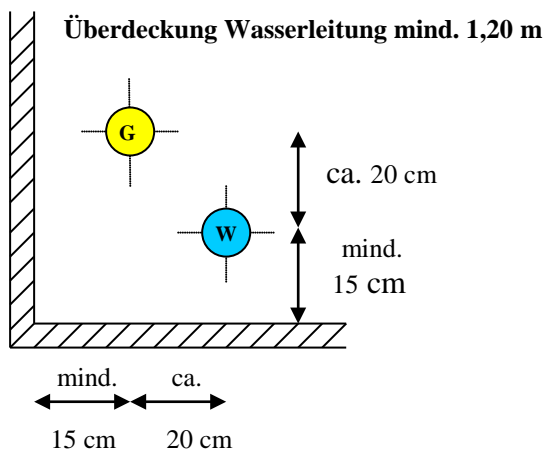


**Durchmesser Maueröffnung:**

Hauseinführung DN	Ø
DN 25 (da 32)	100 mm
DN 40 (da 50)	125 mm
DN 50 (da 63)	125 mm

**Maueröffnung mittels Kernbohrung oder Futterrohr zum Einbringen in die Schalung (Erhältlich bei den Stadtwerken)**

### 2. Mehrspartenhauseinführung

**Lage:**

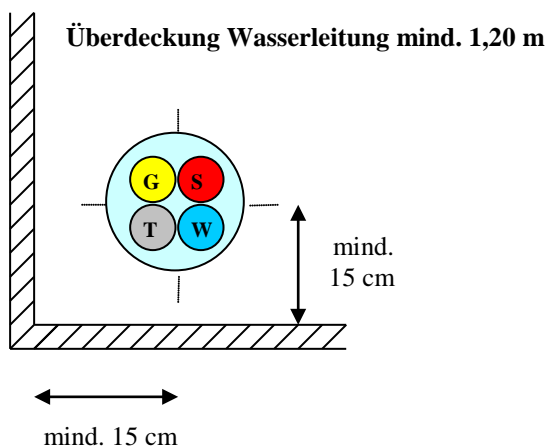

**Durchmesser Maueröffnung:**

**Maueröffnung mittels Kernbohrung oder Futterrohr zum Einbringen in die Schalung  
Durchmesser jeweils 200 mm  
(Erhältlich bei den Stadtwerken)**

### Regeln zur Verlegung von Hausanschlussleitungen

1. Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse werden nach Anhörung des Anschlussnehmers von den Stadtwerken bestimmt.
2. Hausanschlüsse dürfen nicht überbaut werden (In Ausnahmefällen nur mit Schutzrohr und vorheriger Rücksprache mit den Stadtwerken).
3. Hauseinführungen werden seit 01.01.2005 von den Stadtwerken eingebaut und abgedichtet.